

Sieradz, dn. 14.12.2016 r.

L. dz.RM/WA/8907/2016

03-Kan-011270-2016

**Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 102.
98-200 Sieradz**

Dotyczy: Wniosku o określenie warunków usunięcia kolizji linii kablowych z budową targowiska.

W nawiązaniu do Państwa wniosku o określenie warunków na usunięcie kolizji z naszymi sieciami elektroenergetycznymi w postaci kabli niskiego napięcia 0,4 kV, które zgodnie z planowaną budową targowiska przy ul. Jana Pawła II przy pawilonie handlowym „Biedronka” w Sieradzu znajdują się pod jego nawierzchnią, informujemy że jesteśmy skłonni wyrazić zgodę na ich pozostawienie w istniejącym stanie pod warunkami:

1. Zabezpieczyć kable rurą osłonową dwudzielną Arot o średnicy 110 mm. na odcinkach przebiegających pod planowaną budową pawilonów handlowych typu lekkiego z zapasem 0,5 m. po obu stronach ich fundamentów.
- a. Roboty związane z zabezpieczeniem dwudzielnymi rurami osłonowymi istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a w szczególności w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz posiadających odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” oraz upoważnienie podstawowe do wykonywania prac na urządzeniach stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A..
- b. Zgłoszenie wykonania prac związanych z realizacją robót należy dokonać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz, w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 98 na obowiązującym druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma. W przypadku prac wymagających wyłączenia poszczególnych linii zgłoszenie należy dokonać, w terminie co najmniej 14 dni przed ich wykonaniem, wraz z załączonym do zgłoszenia harmonogramem wyłączeń poszczególnych linii.
- c. Prace związane z wykonaniem osłon kabli we wskazanych miejscach na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz całość prac ziemnych związanych z budową targowiska, wzdłuż pozostałej trasy istniejących linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV w obrębie prowadzonej budowy, nie podlegającej dodatkowemu zabezpieczeniu dwudzielną rurą osłonową, należy wykonać pod nadzorem uprawnionych służb Rejonu Energetycznego Sieradz.
- d. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez RE Sieradz. Dowodem ich zakończenia i prawidłowości ich wykonania będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę robót, jak i uprawnionego przedstawiciela Rejonu Energetycznego Sieradz z wynikiem pozytywnym


protokół robót zanikających i podlegających zakryciu. Załącznik do protokołu musi stanowić opracowana i uzgodniona dokumentacja techniczna z podpisami Wykonawcy, potwierdzająca lokalizację dwudzielnych rur osłonowych, we wskazanych w projekcie miejscach.

2. Sporządzić skróconą dokumentację techniczną na zabezpieczenie linii kablowych i uzgodnić ją w Rejonie Energetycznym Sieradz.
3. Sporządzić notarialne oświadczenie w sprawie usuwania awarii. W oświadczeniu należy umieścić zapis mówiący o nieograniczonym dostępie do kabli przez nasze lub wynajęte przez nas służby przy usuwaniu awarii jak również stwierdzenie, że po usunięciu awarii naprawa naruszonej nawierzchni wykonana zostanie przez Was i na koszt Waszego Przedsiębiorstwa.

W odpowiedzi na zagrożenie w sprawie usunięcia lub unieczynnienia i pozostawienia w gruncie kabli zasilających dotychczas istniejące boksy i stanowiska handlowe naszym zdaniem mogą pozostać w gruncie po uprzednim pozbawieniu ich napięcia i zgłoszeniu służbom geodezyjnym celem zainwentaryzowania ich na mapie jako kable nieczynne. Jeśli kable te stanowią własność osób lub podmiotów gospodarczych powinni Państwo uzyskać od Nich zgodę na tego typu rozwiązanie.

W przypadku uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Majątku Sieciowego Waldemarem Andryszczakiem pod numerem telefonu (43) 826-73-69 lub korespondencyjnie na adres siedziby rejonu. W przypadku korespondencji prosimy powołać się na nr sprawy 03-Kan- 011270-2016.

Z poważaniem

w 2 
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Sieradz
Dyrektor Rejonu
Jadwiga Karolczak

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź-Teren

Rejon Energetyczny Sieradz


98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98.

Załączniki:

1. mapa z zaznaczonymi rurami osłonowymi
2. druk zgłoszenia.

Do wiadomości:

1. a/a

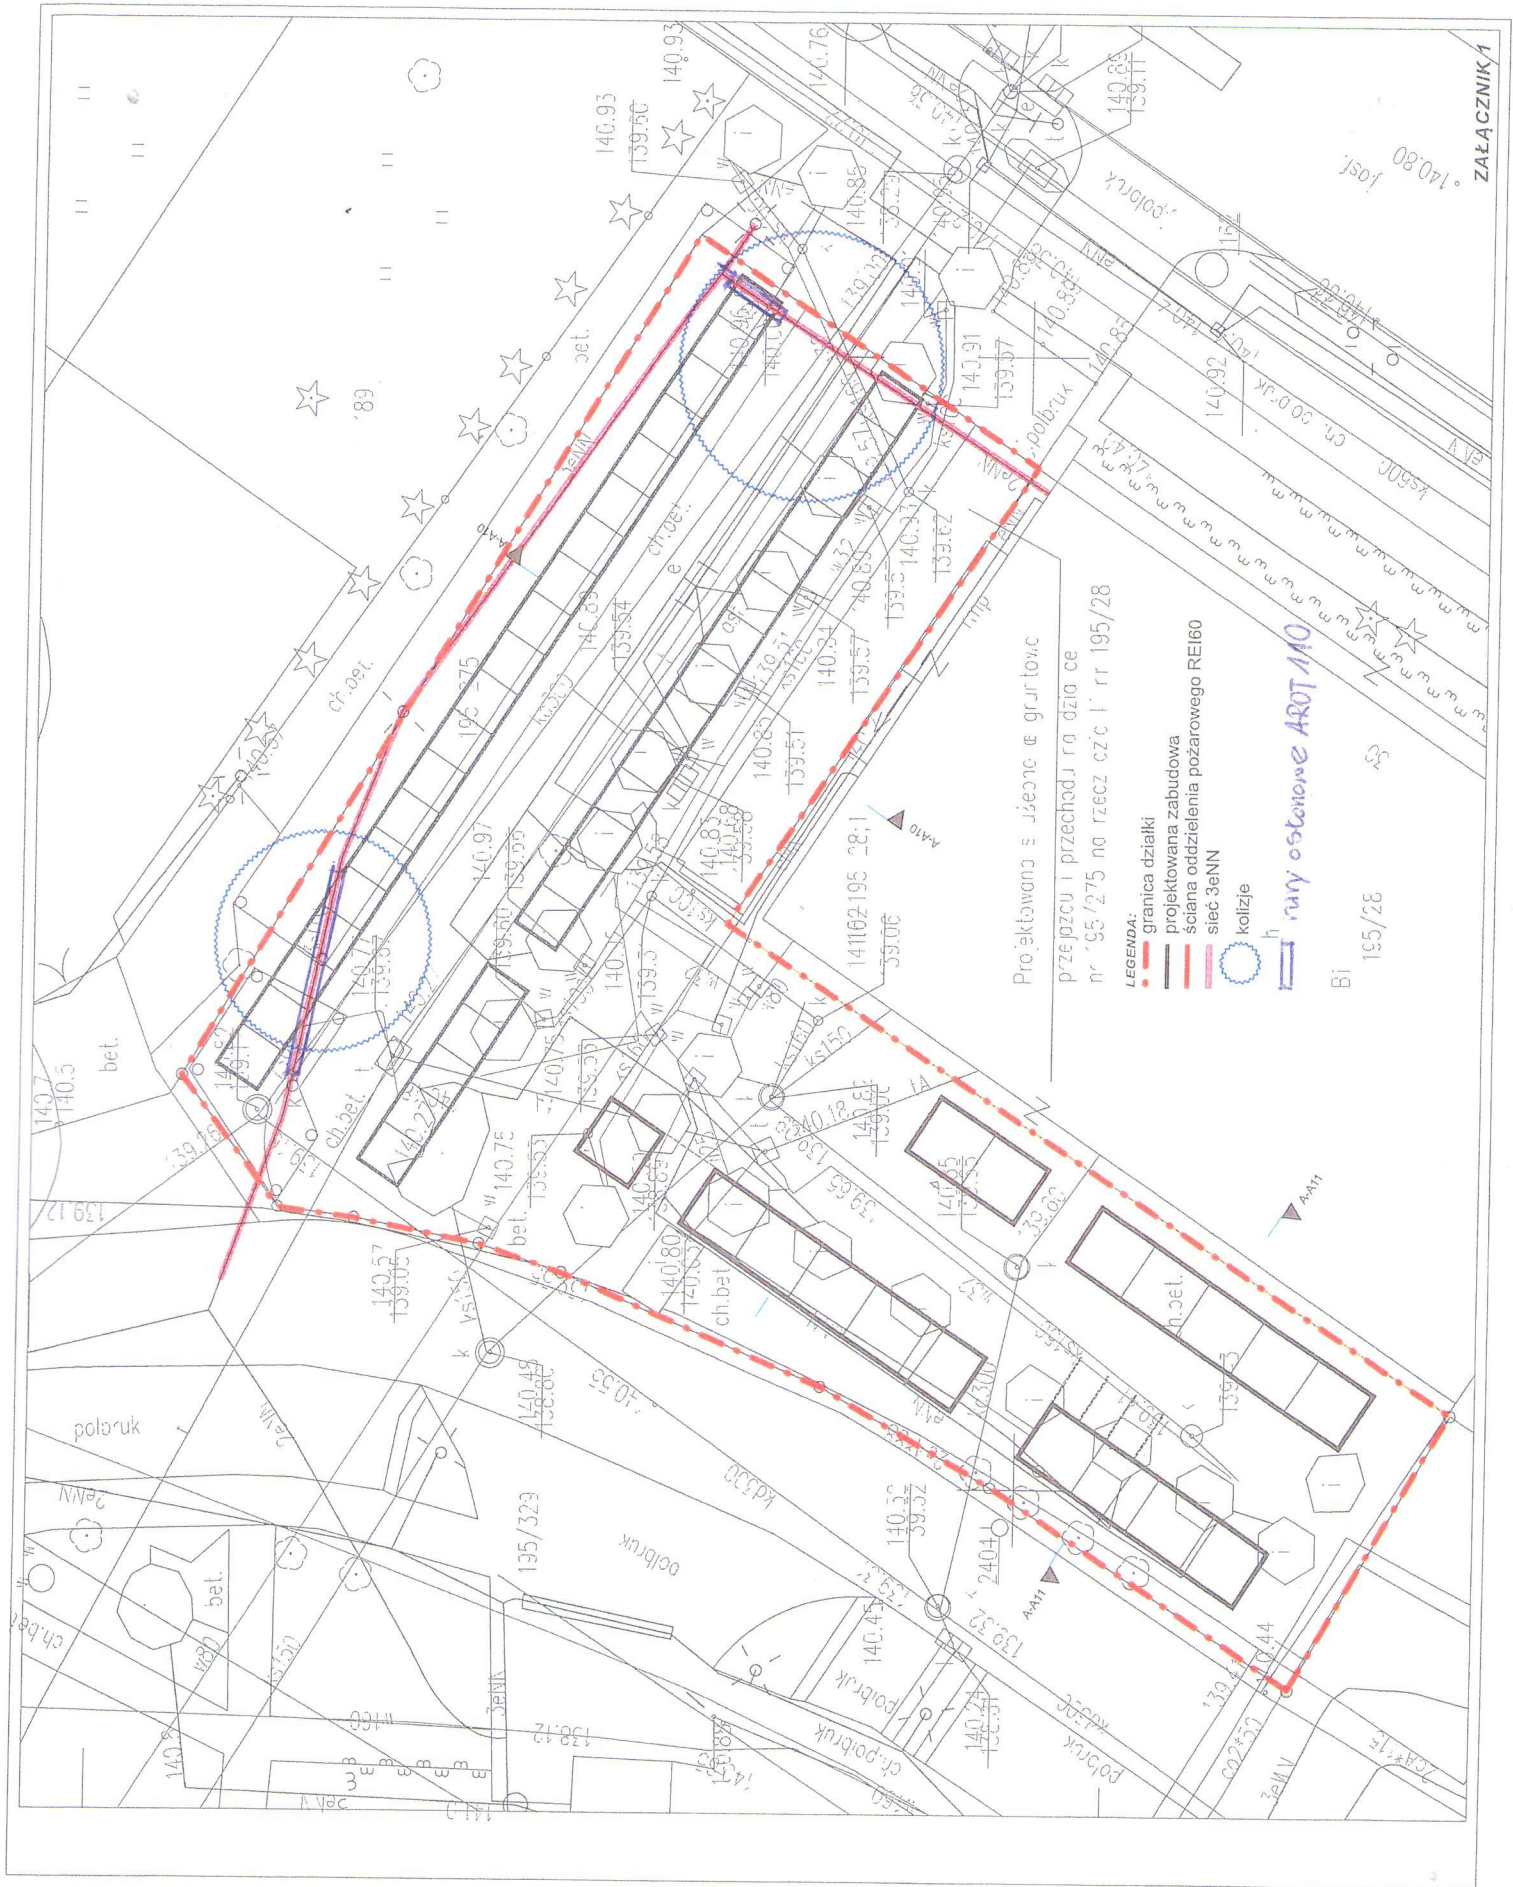

Projektowana s. jęzono w gruncie
przejazdu i przechodu rą dzia ce
nr 55/275 na rzecz czc i' rr 195/28

- LEGENDA:
- granicz dzialki
 - projektowana zabudowa
 - ściana oddzielenia pożarowego REI60
 - sieć 3eNN
 - kolizje
 - linia osłowa AROT 140

Bi 195/28

Sieradz, dnia

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren
Rejon Energetyczny Sieradz

zgłaszający, pieczęć, NIP

ZGŁOSZENIE KONIECZNOŚCI

WYKONANIA ROBÓT PRZY LUB NA URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZ:

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA

1. Miejsce pracy (np. nazwa linii, stacji, odłącznik).....
.....
 2. Dokładny opis robót.....
.....
.....
 3. Numer warunków technicznych.....
 4. Numer umowy inwestycyjnej.....
 5. Umowa na usunięcie kolizji
 6. Prace wykonywane na zlecenie.....nr zlecenia.....
 7. Odpłatność za wyłączenia i dopuszczenia
.....
Data Czytelny podpis pracownika Majątku Sieciowego
 8. Planowany termin rozpoczęcia prac data:.....godzina.....
 9. Planowany termin zakończenia prac data:.....godzina.....
 10. Kierujący zespołem.....
(UPRAWNIENIA, SKŁAD ZESPOŁU, SPRZET)
 11. Dopuszczający zespół.....
(UPRAWNIENIA)
 12. Nadzorujący zespołem.....
 13. Kierownik robót.....
 14. Telefon kontaktowy zgłaszającego..... kier. zespołem
- DO PRAC WYKONYWANYCH W DŁUŻSZYM TERMINIE LUB ETAPAMI WYMAGANY JEST HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC.
 - ZGŁOSZENIE WYŁĄCZENIA POWINNO ZOSTAĆ ZŁOŻONE CO NAJMNIEJ NA 14 DNI PRZED PLANOWANĄ DATĄ WYŁĄCZENIA.
 - WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA PRACY W ZADEKLAROWANYM CZASIE I TERMINIE.
 - OBOWIĄZKIEM ZGŁASZAJĄCEGO JEST POTWIERDZENIE WYKONANIA PRACY W DNIU POPRZEDZAJĄCYM WYŁĄCZENIE.