



SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU - LATARNIE

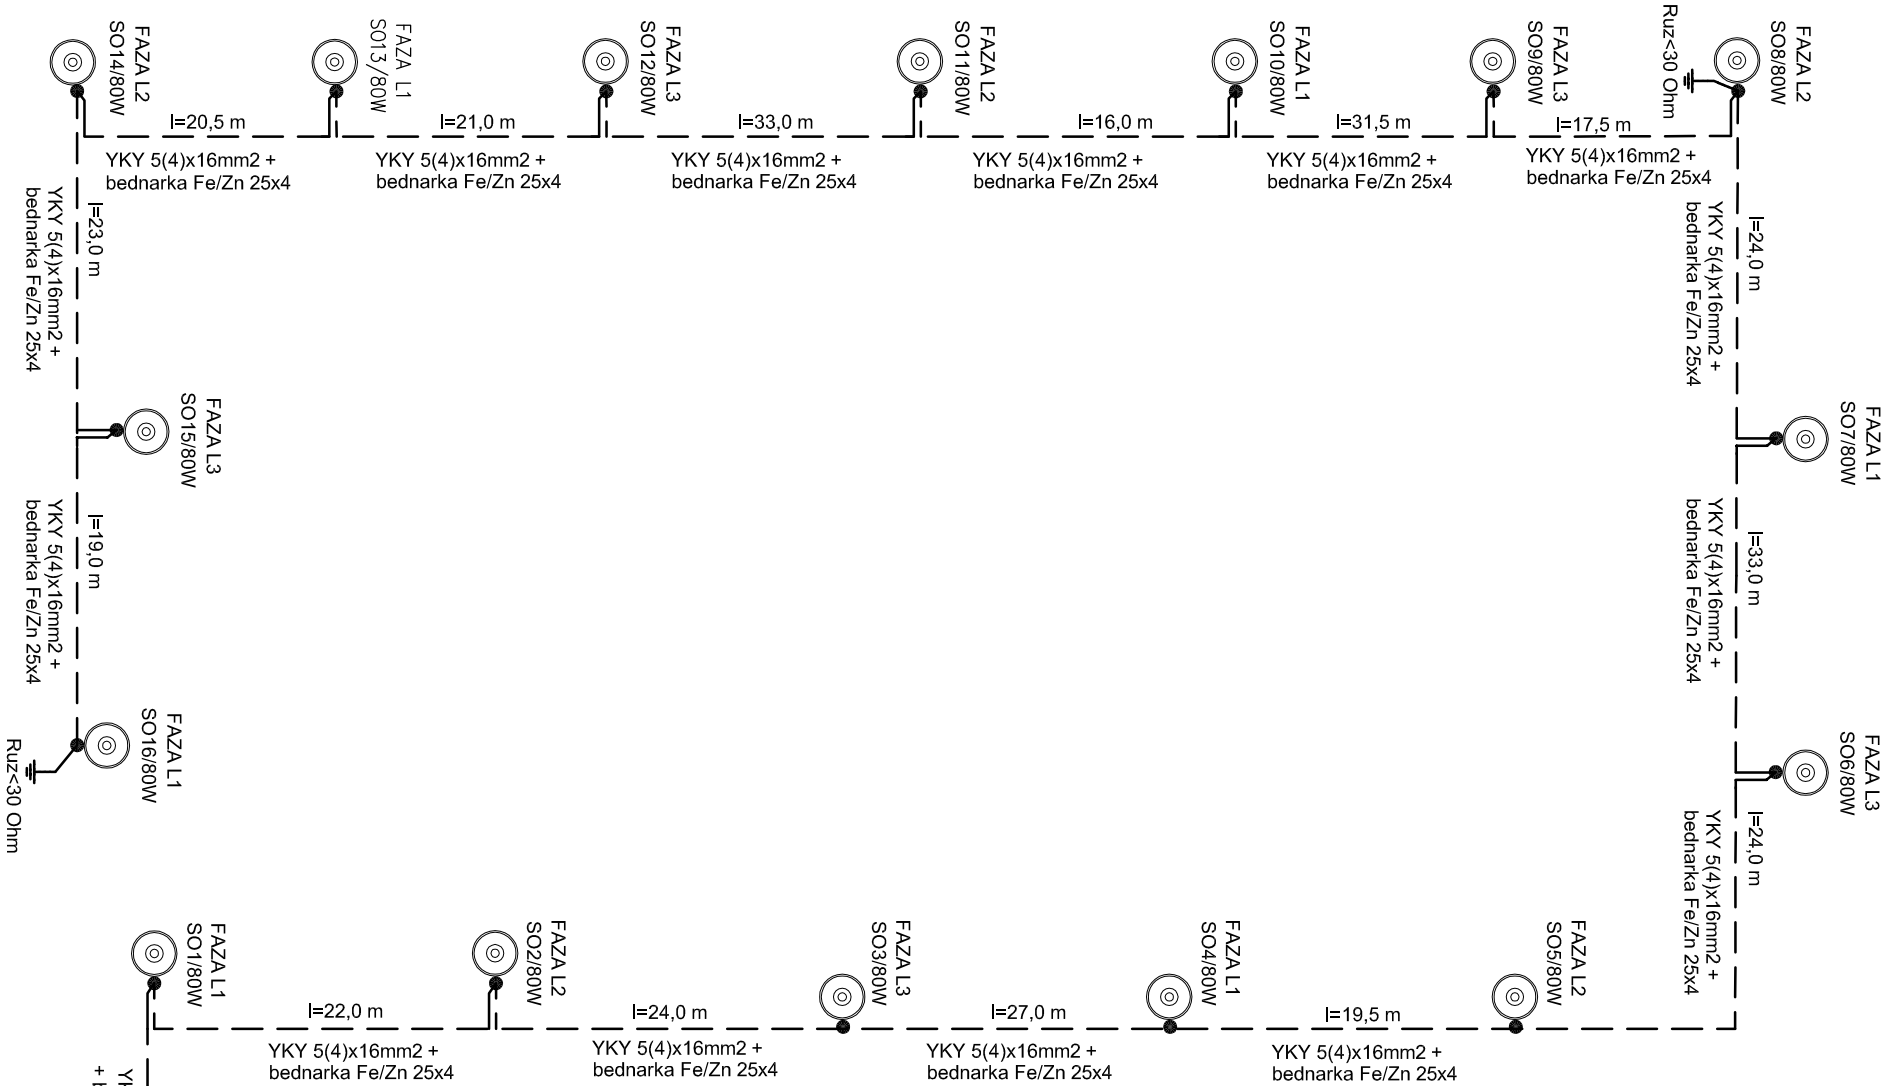

SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU - OPRAWY W GRUNCIE

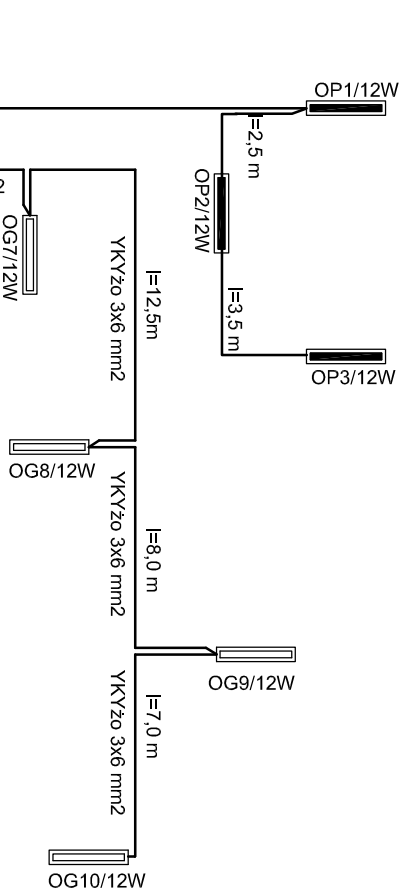

UWAGA:

1. Sieć w układzie TN-C - system 4-przewodowy
2. Zastosować oprawy w II klasie izolacji
3. Zastosować tabliczki przyłączeniowe w słupach w II klasie izolacji
4. Przewody od tabliczek do opraw w podwójnej izolacji  
typu YDY 3\*2,5/750V prowadzone w rurce Ø22
5. Kable pod chodnikami i powierzchniami utwardzonymi oraz przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi instalacjami prowadzić w rurach osłonowych.
6. Bednarkę Fe/Zn 25x4 mm prowadzić w rowach kablowych zgodnie z opisem. Bednarkę w złączu oświetleniowym SPSO przyłączyć do zacisków PEN.
7. Do zacisków PEN w złączu oświetleniowym SPSO przyłączyć również żyły oznaczone - zielono- żółte kabli zasilających 5 (3) żyłowych.

POZIOM ± 0,00= 139,2 m n.p.m.

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ DOMAGAJSKI, OS. RZECZYPOSPOLITEJ 14/7B, 61-397 POZNAŃ, TEL. 503 149 828, mchdomagajski@interia.pl			
INWESTOR:	Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz		
OBIEKT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY POMNIKU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERADZU		
ADRES:	Sieradz, ul.Kościuszki, dz. nr 92/5, ob. 101401_1.0017, nr 17		
ZADANIE	Projekt zagospodarowania terenu		
INWESTYCYJNE:	PROJEKT BUDOWLANY (budowlano-wykonawczy)		
FAZA PROJEKTU:	TREŚĆ: RYSUNKU:		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	SYGŁA:	
GLÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	mgr inż. arch. M. Domagański WP-OIA/OKU/PB/49/2010/		
PROJEKTOWAŁ:	inż. H. Kaczmarek upr. nr 19/PW/94	NR RYSUNKU:	E-02
		DATA:	12.2015